

# OxySan™

Clean Air Technology 

*Manuel OxySan 1000 – 2000 - 4000*





# MANUEL – OxySan 1000, 2000, 4000 modèles

## **Cher client,**

Merci d'avoir choisi **Renluftsteknik AB** comme fournisseur. Nous espérons que l'appareil **OxySan** sera à votre satisfaction et répondra à vos attentes.

Remarque! Ce manuel d'instructions est uniquement pour les unités OxySan 1000, 2000, 4000.

L'appareil OxySan ne peut être utilisé qu'avec des matériaux sec et non explosif. Renluftsteknik AB ne sera pas tenu responsable si l'appareil est utilisé pour d'autres applications ou a été utilisé d'une autre manière que celles décrites dans ce manuel d'instructions.

Avant d'utiliser la machine, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité. Lisez le manuel d'instructions complet avant d'utiliser l'appareil OxySan.

Toutes les pièces de rechange utilisées pour les unités OxySan doivent être celles spécifiées par Renluftsteknik AB.

## **OxySan 1000 -2000 - 4000**

### CONTENU

Déballage .....	.....
Consignes de sécurité.....	.....
Manutention, service .....	.....
Apparence.....	.....
Description du produit.....	.....
Données techniques OxySan .....	.....
ATTENTION .....	.....
Opération .....	.....
Entretien.....	.....
Garantie .....	.....
Dépannage .....	.....
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ .....	.....
Contact .....	.....

# MANUEL – OxySan 1000, 2000, 4000 modèles

## Déballage:

Lors du déballage de la machine, vérifiez s'il y a des dommages que les accessoires suivants sont inclus: câble 230V, filtre, préfiltre avec cadre G4, filtre principal F9

## Consignes de sécurité:

Les câbles endommagés par écrasement ou fendillement peuvent être dangereux s'ils sont utilisés et doivent être remplacés immédiatement.

Risque de blessure, ne branchez pas l'appareil à une prise non mise à la terre.


Risque de blessure personnelle. Assurez-vous que la zone de montage est ferme afin que l'appareil ne bascule pas.

## Un service:

Retirez la fiche de la prise murale lors des travaux de maintenance.

Risque de blessure corporelle, la poussière peut se propager lorsque le filtre grossier et le préfiltre sont remplacés ou nettoyés, ce qui peut être dangereux pour la santé. En conséquence, l'utilisateur doit porter des lunettes de protection, des gants de protection et un masque respiratoire conforme à la classe de protection FFP3.

**Apparence:** OxySan 1000, 2000, 4000 (la taille variera selon le modèle)

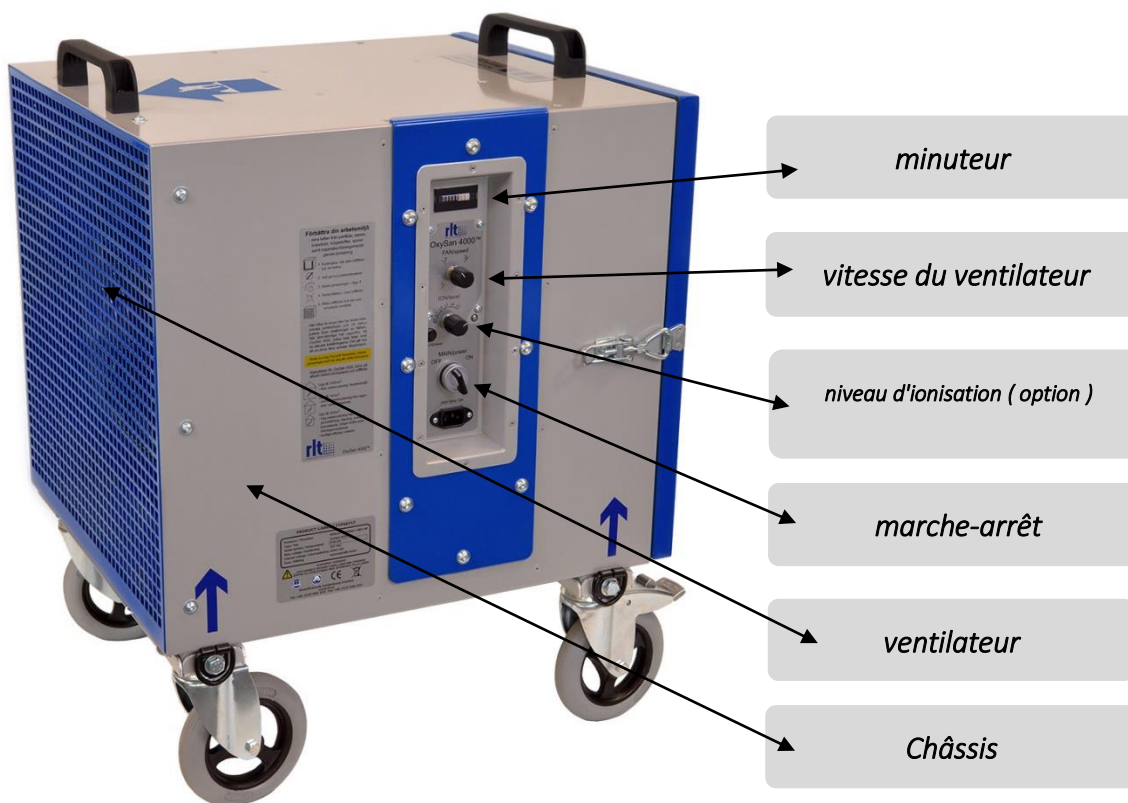

Le changement des filtres se fait au verso pour tous les modèles OxySan.



# MANUEL – OxySan 1000, 2000, 4000 modèles

## Description du produit:

Dispositif d'ionisation OxySan en acier et revêtement par poudre composé d'un moteur de ventilateur électrique et de son châssis, matériau filtrant en cellulose ou en polyester.

Environnement: Lors de la conception de l'appareil, le choix des matériaux et de la méthode de production a été très important. L'appareil est recyclable à environ 90%. Ventilateur en aluminium, fer, cuivre et plastique, joints TGIC-free, caoutchouc naturel.

## Fabricant.

**Renluftsteknik AB**

**Metangatan 1W, SE-431 53 Mölndal, Suède**

**Téléphone: +46 31 690 300 mail: [info@rlt.se](mailto:info@rlt.se) web: [www.rlt.se](http://www.rlt.se)**

## Données techniques: appareils OxySan

Données techniques:	OxySan 1000	OxySan 2000	OxySan 4000
Taille	370 x 500 x 580 mm	520 x 730 x 640 mm	520 x 730 x 640 mm
Poids	20 kg	55 kg	60 kg
Tension	230V Courants 10A	230V Courants 10A	230V Courants 10A
Puissance	220W	240W	300W
Décibel	40 - 65 dBA	40 – 65 dBA	50 – 75 dBA

## ATTENTION:

1. Avant toute opération de maintenance ou d'entretien, l'alimentation doit être débranchée de la prise murale. Ceci ne s'applique pas au nettoyage manuel du pré-filtre.
2. L'appareil OxySan ne doit en aucun cas être utilisé près de fluides, de matières inflammables, incandescentes, inflammables ou inflammables.
3. Si le filtre montre des dommages, il doit inévitablement être remplacé.
4. Traitez toujours les filtres usagés car ils pourraient contenir de la poussière dangereuse. Mettez le filtre usagé dans un grand sac en plastique et scellez-le soigneusement.
5. L'appareil OxySan ne doit jamais être utilisé sans filtres.
6. Toutes les opérations d'entretien, de réparation et de dépannage de l'appareil OxySan ne peuvent être effectuées que par du personnel autorisé.
7. Certaines poussières peuvent être nocives pour la santé et / ou l'environnement. Vérifiez les règlements dans votre lieu de travail. L'élimination des filtres usés doit être faite conformément à la réglementation gouvernementale.

# MANUEL – OxySan 1000, 2000, 4000 modèles

## Operation & Maintenance:

Avant toute utilisation, assurez-vous que l'opérateur a reçu une formation et qu'il suit les informations relatives à l'utilisation de l'appareil OxySan.

Connectez l'alimentation entrante des machines pour correspondre à la plaque d'information qui est placée sur la machine.

Pour démarrer le processus d'ionisation, suivez les instructions placées sur l'appareil.

Le filtre doit être nettoyé de temps en temps. Pré-filtre doit être nettoyé tous les jours, le filtre F9 doit être changé au moins tous les 6 mois en fonction de l'application.

**N'utilisez que des pièces d'origine.**

OxySan filtres	Models	Changer les filtres
Filtre F9	Tous les appareils OxySan	Tous les 6 mois minimum
Filtre G4 avec cadre	Tous les appareils OxySan	Chaque mois ou plus tôt
Filtre G4 pas de cadre	Tous les appareils OxySan	Chaque mois ou plus tôt

**REMARQUE:** La taille des filtres varie en fonction du modèle.

## Garantie:

Ce produit de Renluftsteknik AB est livré avec une garantie de douze mois. Si le produit ne fonctionne pas de manière satisfaisante pendant cette période, Renluftsteknik AB remettra le produit en parfait état de fonctionnement pour un usage normal auquel le produit est destiné - sans frais pour le travail ou les pièces de rechange, selon les conditions suivantes:

1. La garantie s'applique uniquement aux personnes qui ont un droit légal sur l'équipement pendant la période de garantie.
2. L'engagement du fabricant est limité à la réparation des pièces défectueuses ou au remplacement de celles-ci selon l'évaluation du fabricant. Les coûts et risques pour le transport ainsi que le démontage et la réinstallation du produit / des produits et d'autres coûts directs ou indirects, associés à la réparation en question, ne sont pas couverts par cette garantie.
3. Les inspections périodiques, les réglages, les travaux de maintenance et les modifications ne sont pas couverts par la garantie.
4. Renluftsteknik AB n'est pas responsable des dommages aux filtres ou autres équipements similaires.
5. La garantie ne s'applique qu'aux défauts de matériaux et de conception et ne s'applique pas dans les cas suivants:
  - A. Dommages causés par des accidents, imprudences, changements, utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas des composants d'origine, ou utilisation et installation incorrectes.
  - B. Les dommages causés par la foudre, l'eau, le feu, le vandalisme, une tension secteur incorrecte, une ventilation incorrecte ou d'autres causes indépendantes de la volonté du fabricant.

# MANUEL – OxySan 1000, 2000, 4000 modèles

6. Renluftsteknik AB se réserve le droit de modifier la conception - ou apporter des améliorations sans obligation de modifier les produits fabriqués précédemment.

7. Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par le personnel de réparation autorisé de Renluftsteknik AB. Les frais de réparation, effectués par un atelier non autorisé, ne seront pas remboursés par Renluftsteknik AB. Si de telles réparations endommagent ce produit, elles ne sont pas couvertes par l'accord de garantie.

## Dépannage:

Doit être effectué par un professionnel agréé Renluftsteknik AB!

a) L'appareil OxySan ne démarre pas avec l'interrupteur principal - Vérifiez que l'appareil est sous tension. l'alimentation doit être vérifiée par un électricien.

b) Bruit inhabituel provenant du moteur du ventilateur - Éteignez immédiatement l'unité et contactez Renluftsteknik AB.

c) Puissance du ventilateur insuffisante pour une ionisation efficace - Le filtre F9 ou les pré-filtres doivent être changés.

d) Autres problèmes - contactez Renluftsteknik AB ou ses agents / distributeurs.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ:

Déclaration de conformité CE Fabrication:

Renluftsteknik AB, Metangatan 1W, SE-431 53 Mölndal, Sweden

According to/selon/laut/i henhold til vilkårene i Machine 2006/95/EG Lågspänningsdirektivet (LVD) Low Voltage Directive (LVD) G.

CEO / General manager      Director

Lennart Bergh                      Håkan Andersson

Mölndal 14/12/2017

## Contact:

Renluftsteknik AB

Metangatan 1W

SE-431 53 Mölndal

Sweden

Tél: +46 707 550172 ou +46 31 690 300